

NP


| 記号   | 内容文字        | NP形式    | 備考        | 数量 | 計器形式 | 計器目盛 |
|------|-------------|---------|-----------|----|------|------|
| SNP0 | 中央監視設備シーケンサ | AL01-K3 | 315×63×3t | 2  |      |      |
| NP1  | SQC-1       | BN03-K2 | 50×20×2t  | 2  |      |      |
| NPA  | ⊥ED         |         | 30×17     | 1  |      |      |

S・・・SUSビス止め、F・・・ファスナ止め、無記入・・・貼付

押釦スイッチNP

| 記号 | 内容文字   | 1部 | 2部 | 3部 | NP型式    | 備考         | 数量 | 器具型式    |
|----|--------|----|----|----|---------|------------|----|---------|
| LT | ランプテスト |    |    |    | CP01-K2 | 30φ (銀色 黒) | 1  | ABN122B |

FI1

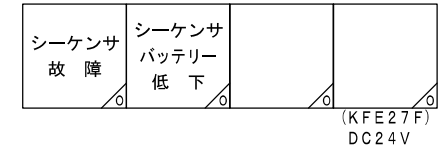


参考図

既設中央監視設備シーケンサ/外形図

I19N004 (最新) 01



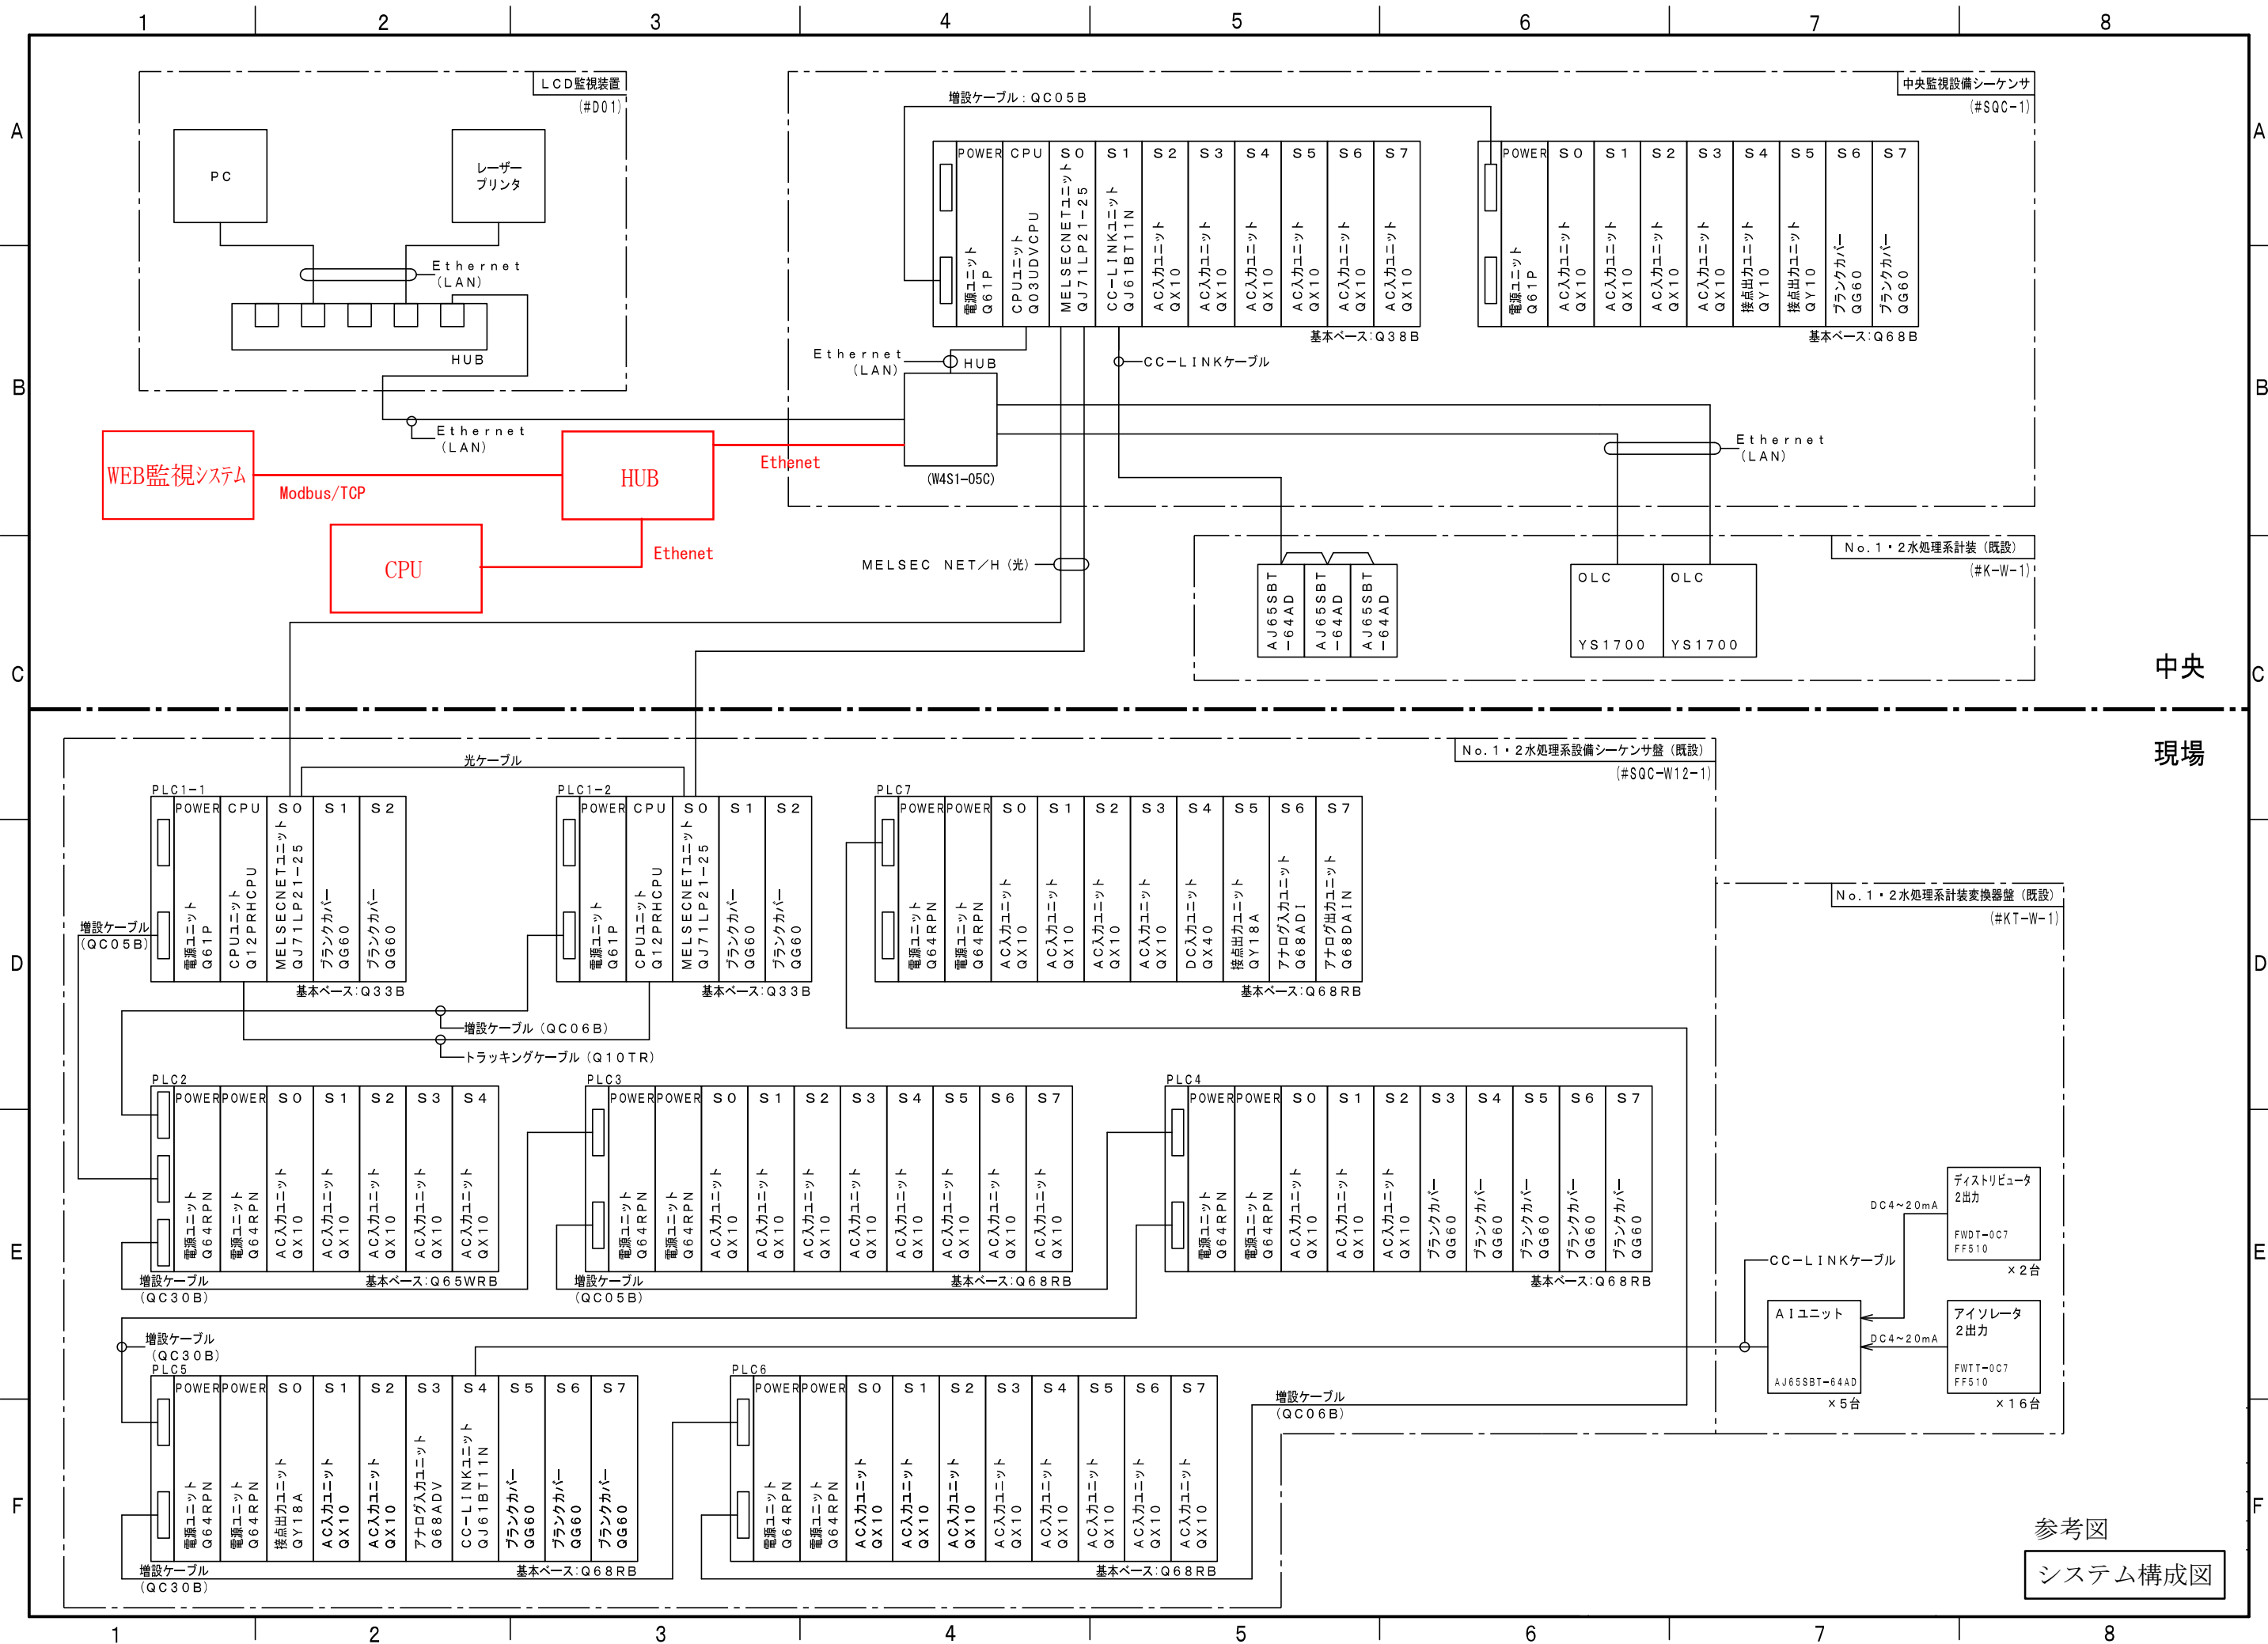

参考図  
システム構成図