

有水工第11号

施設監視システム
WEBロガー更新工事
(中樽配水場)

ご確認印欄



2023年2月16日


株式会社7DA

検印	検印	作成
		

資料一覽表

[illegible]

今回更新機器 (DC電源+WEBロガーII+アナログユニット)

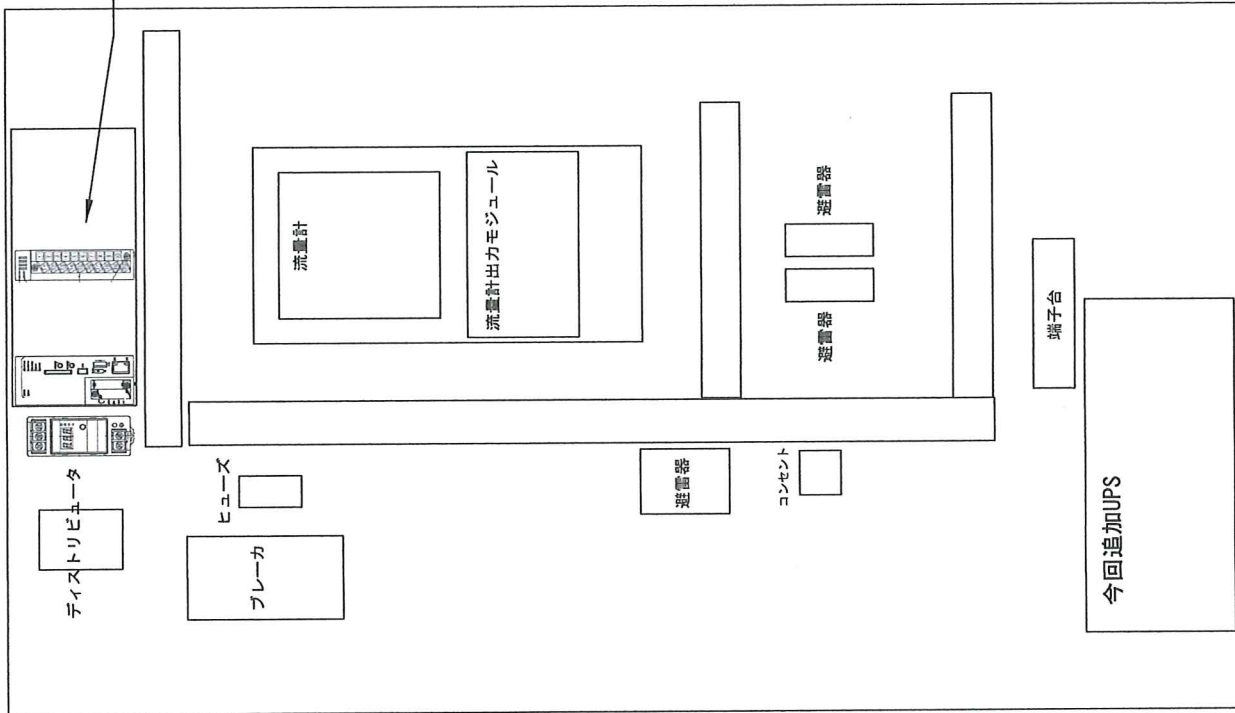

TITLE

中樽配水場 変換器盤
機器配置図

SIZE A4 CAGE CODE - DWG NO 7DA-2011-032001 REV B


2022/12/13 WEBロガーII更新 福田

2011/01/20 新規作成 福田

株式会社7DA

SHEET

-

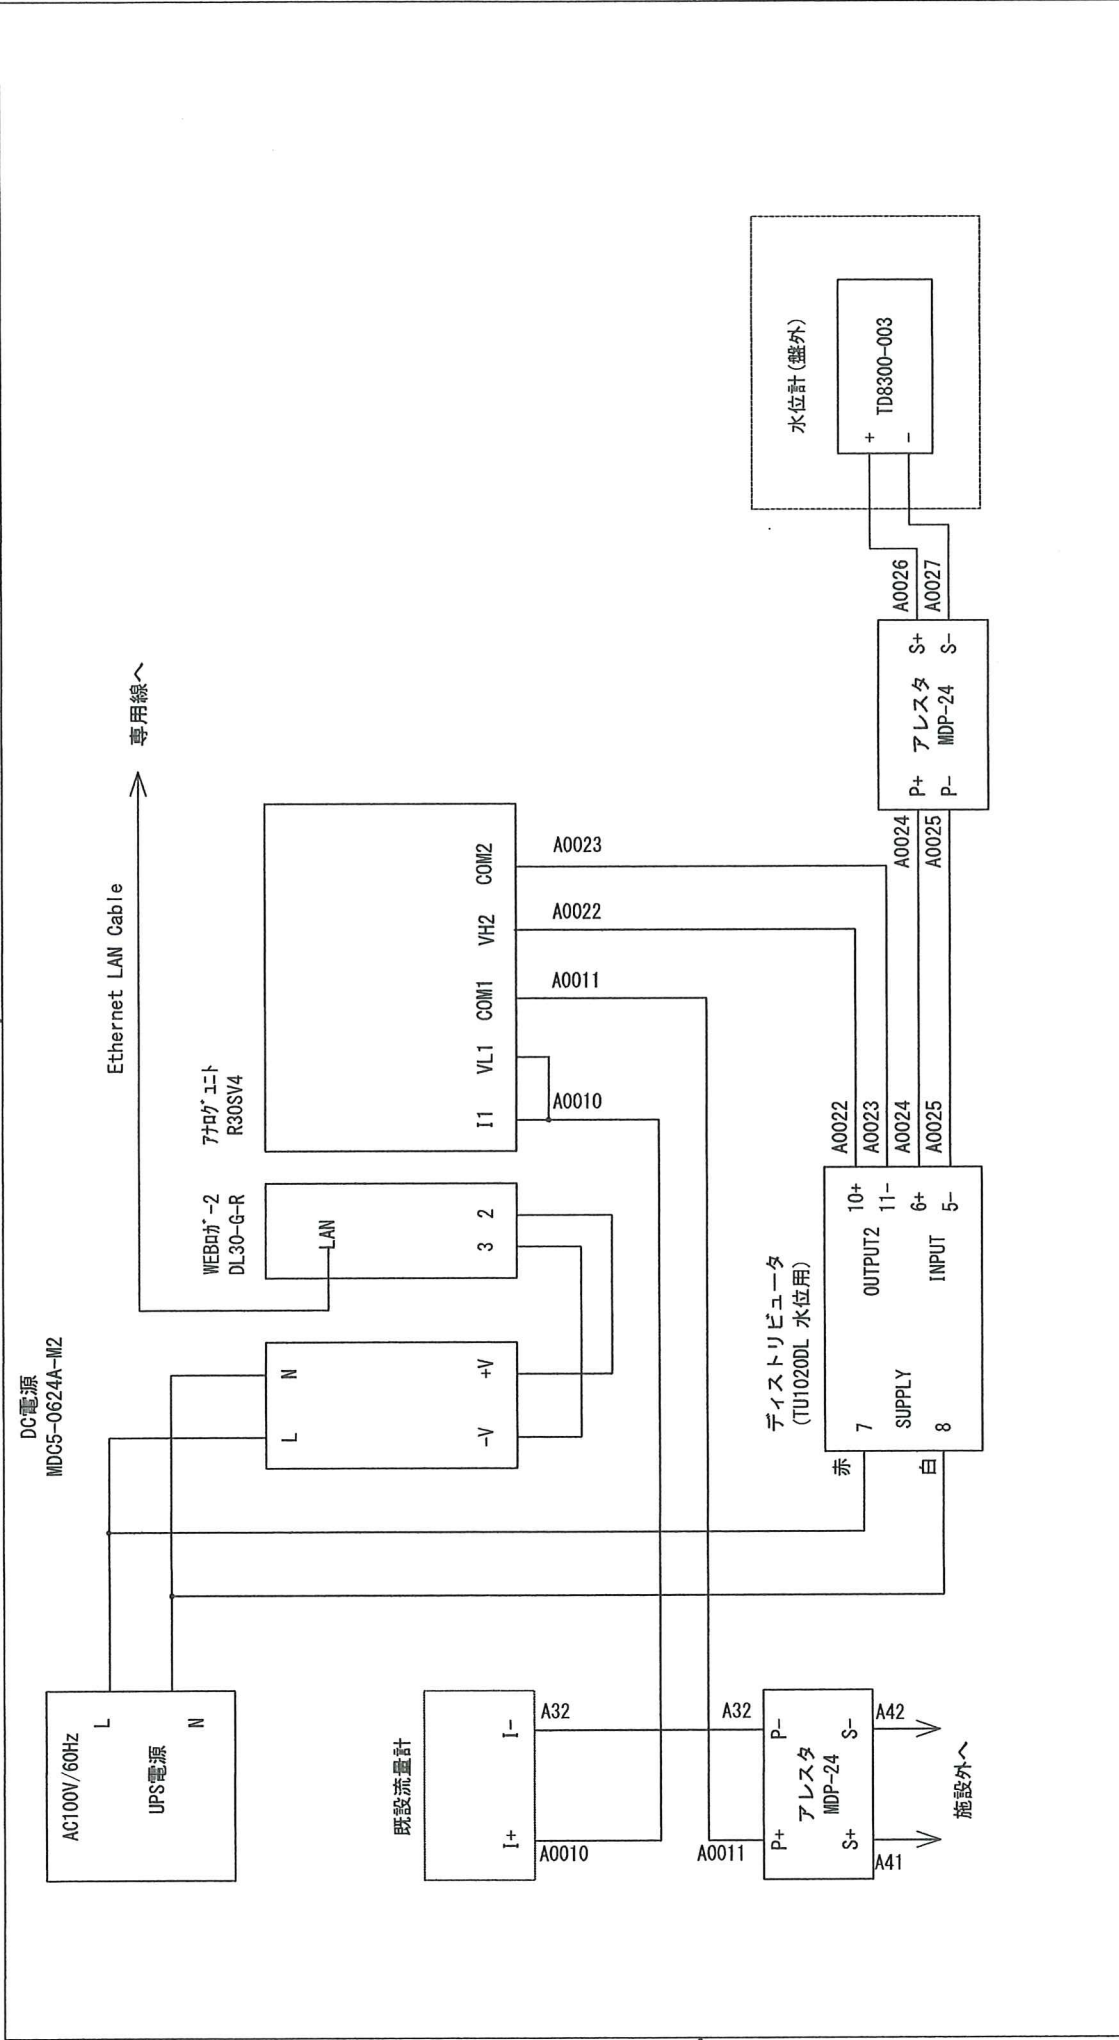

TITLE		中樽配水場 変換器盤 接続図	
SIZE	A4	CAGE CODE	-
SCALE	-	DWG NO	7DA-2011-032002
2022/12/13 WEBロガー機器更新 福田		REV B	
2011/01/20 端子番号誤記修正 福田		SHEET -	
2011/01/18 新規作成 福田		株式会社 7DA	



IO割付表

No, 7DA-2011-032003B


デジタル信号

アナログ信号

No	信号名	端子No	I/O No.	備考
A1	配水流量	A1+ B1-	A1	4-20mA
A2*	水位	A2+ B2-	A2	1-5V

*2011/1/20水位を追加

工事前 (2022/12/13)

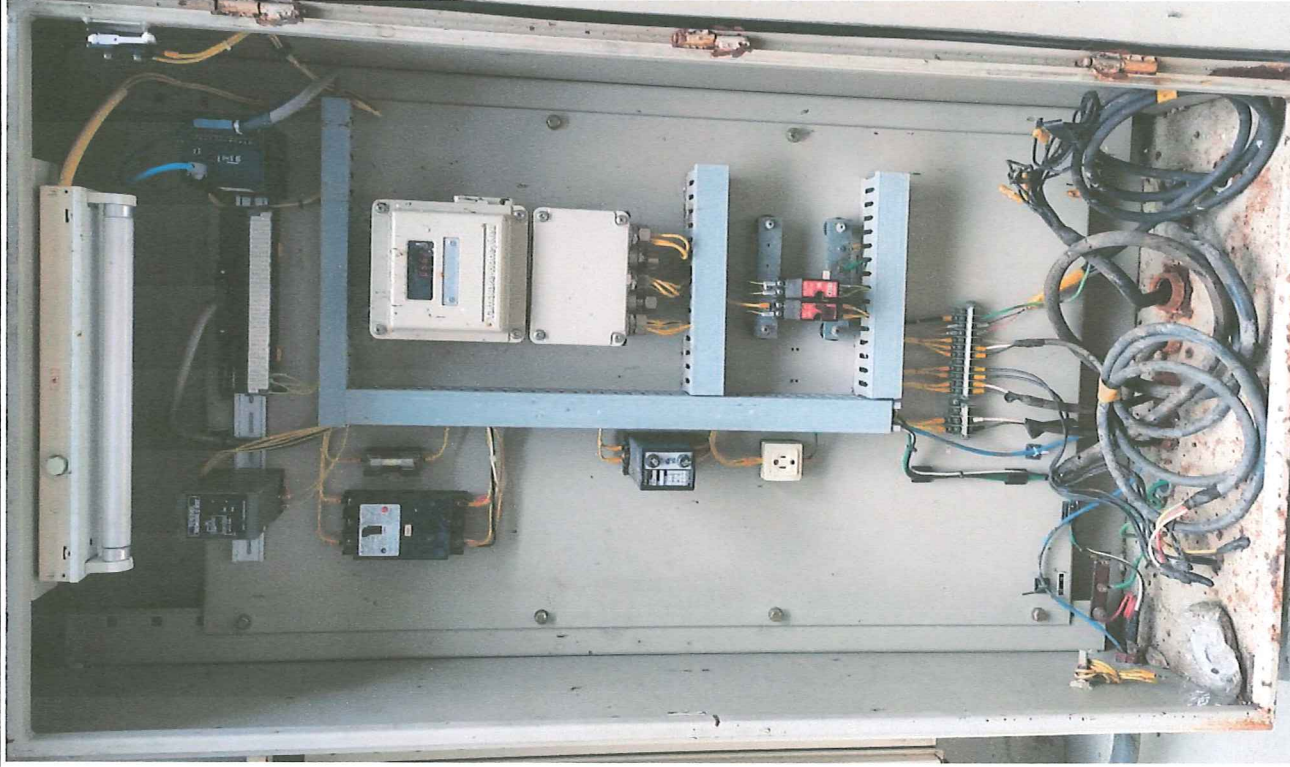

工事後 (2022/12/13)

